


Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## AVTO DELAVNICA / Enostranski izpis

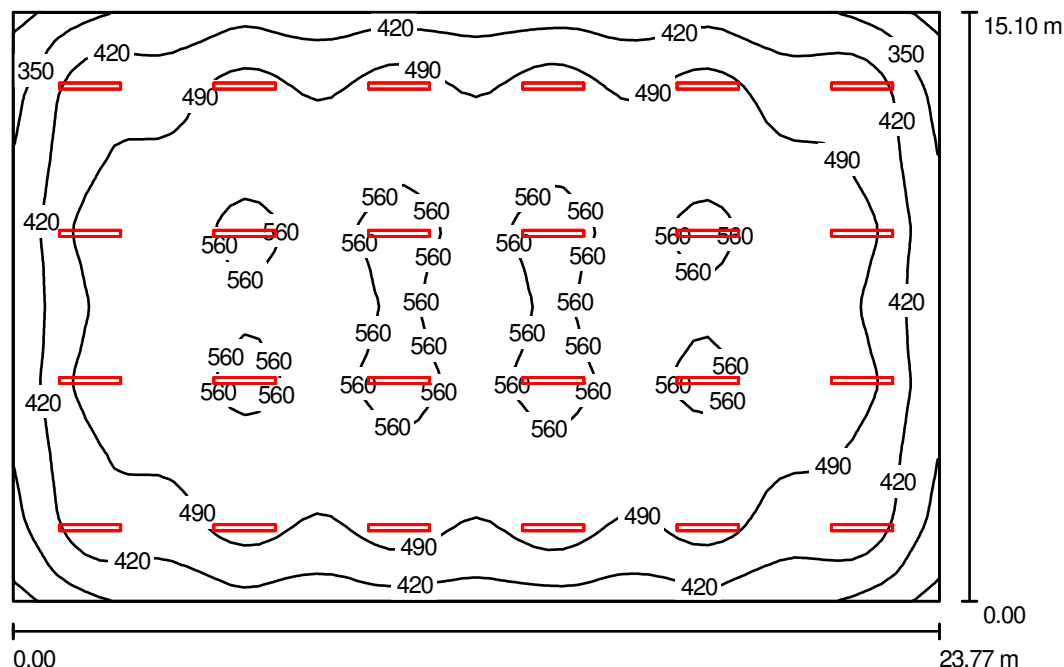

Višina prostora: 4.100 m, Višina montaže: 4.100 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:194

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	490	258	588	0.528
Tla	20	462	272	557	0.588
Strop	70	131	106	369	0.808
Stene (4)	50	294	141	438	/

### Osvetljena površina:

Višina: 0.850 m  
Raster: 64 x 64 Tocke  
Obrobje: 0.000 m

### Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	24	INTRA LIGHTING 5.7004.2803.0+Al ref 5700 2x80W T16 G5 EB + Al refl (1.000)	10133	12300	160.0
Skupaj:			243183	295200	3840.0

Specifična zaključna vrednost:  $10.70 \text{ W/m}^2 = 2.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $359.00 \text{ m}^2$ )